

# 事業用太陽光発電系統連系受付要領

平成24年 9月 3日 制定

平成27年 5月 14日 第5回改正

九州電力株式会社

## I 本受付要領について

- 本受付要領は、お客さまの事業用太陽光発電設備（高圧・特別高圧）を当社系統へ連系し、売電される場合の手順について定めたものです。
- 当社は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成24年7月1日施行）」（以下、「再エネ特措法」といいます。）及び再エネ特措法の施行規則及び関係法令等の趣旨に則り、受付・契約を行います。

## II 系統連系に関する事項

- 当社系統への接続は、「電気設備の技術基準の解釈」、「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」、及び当社「系統アクセス基準」、「配電系統連系基準」に基づくとともに、既設設備との協調を図って実施します。
- また、太陽光発電事業者の連系設備についても、連系により他のお客さまとの供給信頼度や系統運用等に影響を与えないように、当社設備との協調を図っていただきます。
- 発電設備の当社系統への接続、発電した電力の当社への売電を希望される場合は、当社が別途定める「太陽光発電からの電力受給に関する契約要綱〔高圧・特別高圧〕」を承認のうえ、お申込みしていただきます。

### 1 太陽光発電電力の輸送電圧及び当社系統への連系電圧

- 太陽光発電電力の輸送電圧及び当社系統への連系電圧は、原則として当社標準電圧としていただきます。
- 高圧連系については、太陽光発電設備の受給最大電力は、原則として2,000kW未満としていただきます。

### 2 連系点

- 連系点は、当社の電線路または電気所（変電所等）と太陽光発電事業者の連系設備との接続点とします。

具体的には、連系電圧により、以下の地点を原則として、効率的な設備形成、電力系統の供給信頼度、及びアクセス設備の所要工期等を勘案し、太陽光発電事業者に確認の上、当社にて決定します。

#### ① 標準電圧6kV、20kV（配電線へ連系する場合）

原則として発電場所内の地点

- ※ ただし、山間地、離島等の特殊な発電場所から連系する場合、地中引込線によって連系する場合、その他特別の事情がある場合は、協議により、発電場所以外の地点を連系点とすることがあります。

#### ② 標準電圧60kV（特別高圧線へ連系する場合）

原則として既設当社送電線の近傍又は当社電気所

### 3 建設主体

- 太陽光発電所から連系点に至る連系設備は、太陽光発電事業者にて建設していただきます。

また、既設当社電気設備から連系点までは、当社で建設します。なお、工事費は太陽光発電事業者に負担していただきます。

#### 4 電圧変動等対策

- 太陽光連系に伴う電圧変動対策は、連系点より太陽光発電所側で実施していただきます。ただし、太陽光発電所側で対策を講じても連系できる容量が制限（連系できない場合を含む）され、当社の発電所等での対策が有効と当社が判断した場合には、当社の発電所等に電圧変動対策設備を設置することがあります。

なお、当社の発電所等での対策は、必要な設備容量が大きく、設置費用も高額となる可能性があります。

- 長距離ケーブルによる連系については、通常の連系と異なり、長距離ケーブルの静電容量に起因する特殊な電気現象が懸念されます。これに対しては、太陽光発電事業者にて個別に電力系統への影響を検討、評価のうえ対策し、当社系統へ悪影響を及ぼさないことを連系の条件とします。

#### 5 出力制御システムの導入

- 当社は、太陽光発電の接続申込量が接続可能量を上回っていることから、平成26年12月22日に固定価格買取制度に基づく、指定電気事業者指定されたため、再エネ特措法の施行規則に従い、接続可能量を超えて連系承諾を行うものについては、年間30日を超えた無補償での出力制御にご協力いただくため、当社が定める出力制御システムを導入していただきます。

### Ⅲ 接続検討申込前の事前相談（任意）

#### 1 系統連系希望地点付近の系統図の閲覧（任意）

- 系統連系を希望される事業者は、接続検討申込前に、系統連系希望地点付近の系統図を閲覧することができます。
- ご希望される場合は、連系地点を管轄する電力センターまたは営業所配電関係Gへお問い合わせください。

※ お問い合わせ先は、12ページの「問い合わせ先」の「技術的な項目に関するお問い合わせ」を参照ください。

#### 2 事前相談（任意）

- 系統連系を希望される事業者は、接続検討申込前に、無償にて、系統連系希望地点における連系制限の有無等の確認をすることができます。

##### （1）申込方法

###### ① 申込書類

- ・ 申込者は所定の「事前相談申込書」及び連系希望地点の情報を営業所の受付にて提出していただきます。持参、ファックス、Eメール等で受付いたします。

## ② 書類確認

- ・ 提出された申込書類について、順次書類確認を行います。申込書類に不備がある場合、再提出をお願いします。

## ③ その他

- ・ 申込書類は、添付資料を含め全て日本語で記載していただきます。
- ・ 提出された申込書類は返還いたしません。
- ・ 「事前相談申込書」に記載のない事項につきましても、必要により追加資料を提出していただく場合があります。

## ④ 受付窓口

九州電力株式会社 管轄営業所 営業担当G

- ※ 問い合わせ先は、12ページの「問い合わせ先」の「接続検討申込前の受付全般に関するお問合せ」を参照ください。

## (2) 検討条件

- 事前相談では、原則として申込時点の系統の状況及びその時点において系統連系に係る意思表示書提出済の他のプロジェクトが系統連系することを前提に検討します。

## (3) 事前相談結果の通知

- 事前相談の結果は、申込内容確認後に検討を開始し、検討終了次第すみやかにかつ1か月以内にお知らせします。

なお、1か月以内に事前相談結果の通知ができない場合は、その理由、進捗状況及び回答時期の見込みを事前にお知らせします。

- 事前相談結果として、次の事項等をお知らせします。

### ① 標準電圧6kV、20kV（配電線へ連系する場合）

- ・ 容量面から評価した連系制限の有無
- ・ 連系点から連系予定変電所までの既設配電線路こう長

### ② 標準電圧60kV（特別高圧線へ連系する場合）

- ・ 容量面から評価した連系制限の有無
- ・ 電源線敷設に対して、希望連系点までの直線距離

## (4) 注意事項

- 事前相談の結果は、連系可能規模及び連系の権利等を保証するものではありません。

このため、先行して工事着工や物品発注等を行った結果、事業者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負いませんので、工事着工や物品発注等を行うにあたっては、上記リスクがあることを十分踏まえてください。

- 当社系統への連系を希望する場合は、別途、接続検討の申込が必要です。
- 接続検討の結果によっては、事前相談の結果の内容が変更となる場合があります。

## IV 接続検討、接続契約及び受給契約申込

- 当社系統への連系を希望される場合、接続検討申込、接続契約申込を行っていただきます。
- 接続契約申込は、接続検討申込以降、当社からの接続検討結果回答前に行っていただくこと（以下、「同時申込」といいます。）も可能です。
- 同時申込の場合、当社からの接続検討結果回答後に、意思表示を行っていただきます。
- 当社からの接続検討結果回答後に接続契約申込を行う場合（同時申込ではない場合）、意思表示書の提出は不要です。

### 1 接続検討申込

- 当社系統へ連系を希望される場合、系統電圧・周波数への影響や必要となる設備工事の内容等について、あらかじめ接続検討申込を行っていただきます。

#### (1) 申込方法

##### ① 申込書類

- ・ 申込者は所定の「接続検討申込書」及び添付資料一式を、1 連系地点 1 検討につき正 1 通、副 2 通の合計 3 通作成し、郵送（書留・レターパック）にて提出していただきます。持参、ファックス、Eメールでは受付いたしません。

なお、申込書は当社ホームページに掲載しております。

- ・ 申込名義は単独名義としていただきます。

##### ② 書類確認

- ・ 提出された申込書類について、順次書類確認を行います。申込書類に不備がある場合、再提出をお願いします。

##### ③ 接続検討料

- ・ 書類確認後、1 受給地点 1 検討につき 20 万円に消費税等相当額を加算した金額を検討手数料として申し受けます。
- ・ 接続検討料は送配電（技術担当）窓口よりご請求いたします。
- ・ 接続検討は、接続検討料の入金を確認し、かつ、接続検討に必要な申込書類が全て揃った後に着手いたします。
- ・ 入金いただいた接続検討料は、原則として返却いたしませんので、予めご了承ください。

##### ④ その他

- ・ 申込書類は、添付資料を含め全て日本語で記載していただきます。
- ・ 提出された申込書類は返還いたしません。
- ・ 「接続検討申込書」に記載のない事項につきましても、必要により追加資料を提出していただく場合があります。
- ・ 接続検討申込書類に記載された諸設備について変更される場合、改めて申込み手続きを行っていただきます。
- ・ 改めて申込み手続きを行っていただいた場合には、再度検討料を申し受ける場

合がありますので、予めご了承ください。

⑤ 受付窓口

九州電力株式会社 お客様本部 電力購入グループ 太陽光担当

所在地：〒810-8720

福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号

電話：092-761-3031（代表）

※ 当社以外からの供給、当社以外への売電を希望される方

九州電力株式会社 電力輸送本部 ネットワークサービスセンター

所在地：〒810-8720

福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号

電話：092-726-1679（直通）

(2) 検討条件

- 接続検討では、原則として接続検討料の入金確認時点の系統の状況及びその時点において、下記の書類（以下、「優先順位決定書類」といいます。）提出済の他のプロジェクトが系統連系することを前提に検討します。

① 同時申込の場合

- ・ 意思表明書

② 同時申込ではない場合

- ・ 接続契約申込書

(3) 接続検討結果の通知

- 接続検討は、接続検討料の入金を確認し、かつ、接続検討に必要な申込書類が全て揃った後に開始します。

また、接続検討結果は、検討終了後すみやかにかつ高圧連系で逆変換装置を用いている太陽光発電のうち発電機出力が500kW未満の場合は2か月以内、その他の場合は3か月以内にお知らせします。

なお、上記期間内に接続検討結果の通知ができない場合は、その理由、進捗状況及び回答時期の見込みを事前にお知らせします。

- 接続検討結果として、次の事項等をお知らせします。
  - ・ 連系可否及び連系ができない場合はその理由及び代替案（代替案を示すことができない場合はその理由）
  - ・ 連系設備工事の概要
  - ・ 概算工事費（内訳を含む）及び算定根拠
  - ・ 工事費負担金概算（内訳を含む）及び算定根拠
  - ・ 所要工期
  - ・ 発電者側に必要な対策
  - ・ 前提条件（検討に用いた系統関連データ）
  - ・ 運用上の制約（制約の根拠を含む）

#### (4) 注意事項

- 接続検討結果は、連系可能規模及び連系の権利等を保証するものではありません。
- 接続検討結果回答後、不備なく提出された優先順位決定書類送付の消印日順で暫定的に送電システムの容量を確保し、連系優先順位を決定します。
- そのため、より優先順位の高い他のプロジェクトの連系等系統状況の変化や運用上の制約、その他の理由により、接続検討結果から連系可能規模や工事費負担金、工期が大幅に変更となる場合や、接続検討時の連系予定の系統に連系できない場合があります。

なお、当社による連系承諾前に先行して工事着工や物品発注等を行った結果、事業者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負いませんので、工事着工や物品発注等を行うにあたっては、上記リスクがあることを十分踏まえてください。

- 接続検討申込から系統連系までには、長期間要することがあるため、早めに接続検討申込をいただきますよう、お願いいたします。
- 「再エネ特措法」第四条、第五条に規定する特定契約、接続契約の拒否事由に該当する場合、お申込をお断りすることがあります。
- 申込者、関係者（以下、「申込者等」といいます。）が以下のいずれかに該当すると当社が判断したものは申込を無効とします。
  - ・ 申込者等またはその役員、責任者もしくは実質的に経営権を有する者（以下、「その他の役員等」といいます。）が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力（以下、「反社会的勢力」といいます。）であるもの
  - ・ 申込者等、その他の役員等またはそれらの使用人が、反社会的勢力との間に、社会的に非難されるべき関係を有していると認められるもの

#### (5) その他

- 検討に要する期間は連系地点・条件等により異なることから、接続検討結果の回答は接続検討申込の順番から前後する可能性があります。
- 接続検討申込後、接続契約申込までの間に、申込の撤回を希望される場合は、「辞退届」を正1通、副2通の合計3通提出していただきます。

## 2 接続契約申込

- 当社系統へ連系を希望される場合、接続契約申込を行っていただきます。
- 再エネ特措法により定められた買取単価での買取を希望される場合は、接続契約申込時までに、再エネ特措法で定める設備認定を受けていただき、接続契約申込書に併せて設備認定通知書を提出していただきます。

#### (1) 申込方法

##### ① 申込書類

- 申込者は所定の「接続契約申込書」を1連系地点1検討につき正1通、副2通の合計3通作成し、「1 接続検討申込」と同様の受付窓口に郵送（書留・レターパック）にて提出していただきます。持参、ファックス、Eメールでは受付いたしません。

## ② 書類確認

- 提出された申込書類について、順次書類確認を行います。申込書類に不備がある場合、再提出をお願いします。
- 接続契約申込書提出時点で、設備認定通知書の提出がない場合は、申込の受付を行いません。設備認定通知書とともに再提出をお願いします。
- 申込名義は単独名義としていただきます。

## 3 系統連系に係る意思表示及び受給契約申込（系統連系の優先順位の決定）

- 当社が通知した接続検討結果の確認後、系統連系手続の継続可否を表明していただきます。
- 系統連系手続の継続を希望する際、接続検討申込時から諸設備について変更される場合は、改めて接続検討申込を行っていただく場合があります。

### （1）意思表示及び申込方法

- 同時申込であり、当社からの電力の供給、当社への電力の販売を希望される場合、1受給地点1検討につき、以下の書類を「1 接続検討申込」と同様の受付窓口に郵送（書留・レターパック）にて提出していただきます。持参、ファックス、Eメールでは受付いたしません。
  - ① 「意思表示書」（正1通、副2通の合計3通）
  - ② 「太陽光発電からの電力販売に関する申込書〔高圧・特別高圧〕」
  - ③ 「電力使用申込書」
- ①～③の書類は当社ホームページに掲載しております。
- 同時申込ではない場合、「2 接続契約申込」の際に、②、③を提出していただきます。意思表示書の提出は必要ありません。
- 接続契約申込以降、申込の取下げを希望する場合は、「契約申込み取下書」を正1通、副2通の合計3通提出していただきます。

### （2）優先順位の決定（暫定的な送電系統の容量確保）

- 当社は、不備なく提出された優先順位決定書類送付の消印日順で暫定的に送電系統の容量を確保し、連系優先順位を決定します。
- より優先順位の高い他のプロジェクトの連系等系統状況の変化や運用上の制約、その他の理由により、接続検討時の連系可能規模や工事費負担金、工期が大幅に変更となる場合や、連系予定の系統に連系できない場合があります。

これらの場合において、事業者に損害が生じたとしても当社は一切の責任を負いませんので、先行して工事着工や物品発注等を行うにあたっては、上記リスクがあることを十分踏まえてください。
- 同一消印日に優先順位決定書類の提出があり、連系に制約が生じる場合は、当社で厳正な抽選を実施することとし、抽選方法については、対象者に別途連絡いたします。



## 4 接続検討内容の確認及び詳細設計

### (1) 接続検討内容の確認

- 優先順位決定書類を受付後、当社は接続検討から系統の状況に変更がないか確認を行います。
- 接続検討時から系統の状況に変更があった場合や発電設備等契約申込みの申込内容が接続検討の回答内容を反映していない場合、優先順位決定書類を受付けず、再度接続検討申込みから行っていただく場合があります。  
接続検討時から系統状況に変更があった場合には、別途接続検討料を申し受け、再度技術検討を行う場合があります。
- 以下の場合、接続検討結果から連系可能規模や工事費負担金、工期が大幅に変更となることや、接続検討時の連系予定の系統に連系できないことがあります。
  - ・ 接続検討時から優先順位決定書類提出までの間に、他の申込者等から同一系統に優先順位決定書類提出があった場合
  - ・ 接続検討時から優先順位決定書類提出までの間に、他の申込者等が同一系統の優先順位決定書類提出を行っていた申込を撤回した場合
  - ・ その他、接続検討時から優先順位決定書類提出までの間に、連系する系統の状況に変更がある場合

これらの場合において、事業者に損害が生じたとしても当社は一切の責任を負いませんので、先行して工事着工や物品発注等を行うにあたっては、上記リスクがあることを十分踏まえてください。

## (補足) 接続検討及び詳細設計時の前提条件

- 接続検討申込時及び詳細設計時における系統の前提条件は以下のとおりです。

接続検討時	詳細設計時
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 優先順位決定書類提出前のプロジェクト間の連系優先順位は決定しません。</li> <li>○ 優先順位決定書類提出済のプロジェクトが系統連系することを前提に接続検討します。</li> <li>○ 優先順位決定時に他のプロジェクトの連系などにより、再度検討が必要となる場合があります。</li> <li>○ 需給状況など系統の状況が変化するため、検討後期間が経過すると、再度接続検討が必要となる可能性があります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 連系優先順位を優先順位決定書類送付の消印日順で決定します。</li> <li>○ 連系優先順位が、より上位の他の優先順位決定書類提出済プロジェクトが系統連系することを前提に接続検討結果の確認を行います。</li> <li>○ 接続検討結果から変更があった場合、技術検討を行い、検討結果を回答いたしますので、再度、系統連系手続の継続要否の意思表示をしていただきます。</li> </ul>
<p>【前提条件イメージ】</p> <p>凡例  <input type="radio"/> 前提条件に考慮する  <input type="radio"/> 前提条件に考慮しない</p>	<p>【前提条件イメージ】</p> <p>凡例  <input type="radio"/> 前提条件に考慮する  <input type="radio"/> 前提条件に考慮しない</p>

### (2) 技術検討結果の回答

- 接続検討内容確認の結果、接続検討時点から系統状況に変更があった場合、当社は技術検討結果の回答を行います。
- 接続検討時点から系統状況に変更がない場合、技術検討結果の回答は行いません。
- 技術検討内容確認の結果、連系承諾ができない場合、当社は、承諾できない理由を記載したうえで、その旨回答いたします。

### (3) 意思表示

- 当社が技術検討結果の回答を行った場合、技術検討結果の確認後、再度、系統連系手続の継続要否を表明していただきます。

#### ① 申込方法

- ・ 「意思表示書」を1受給地点1検討につき正1通、副2通の合計3通作成し、

「1 接続検討申込」と同様の受付窓口に郵送（書留・レターパック）にて提出していただきます。持参、ファックス、Eメールでは受付いたしません。

② 優先順位について

- ・ 再度、意思表示書を提出していただいた場合も、連系順位は、既に提出済みの優先順位決定書類送付の消印日順で決定します。

(4) 詳細設計（調査・測量、工事設計）

- 当社は、系統連系が可能で、申込者が系統連系手続の継続を希望した場合は、必要に応じ調査・測量し、工事設計を行います。

(5) 申込撤回時の取扱い

- 接続契約申込以降、申込の撤回を希望される場合、「契約申込の取下書」を提出していただきます。
- 申込を撤回した場合、詳細設計に要した費用（調査・測量費用等）については、事業者負担していただきます。

5 連系承諾、工事費負担金の請求・入金

- 当社は、詳細設計後、工事費負担金を算出し、「系統連系に係る契約のご案内」にて、連系の承諾（接続契約の成立）をお知らせするとともに、工事費負担金を請求いたします。
- 当社系統への連系に伴い、当社が電力設備を新たに建設・変更する場合、工事費の全額を負担していただきます。
- 太陽光発電事業者販売用計量器及び計器用変成器等は、当社にて設置し、その費用を太陽光発電事業者から申し受けます。
- 当社は、連系の承諾を持って、優先順位決定書類の受付時に暫定的に確保していた送電系統の容量を確保します。

6 工事着手

- 工事費負担金入金後、工事着手します。
- 工事完了後、必要に応じ、工事費負担金を精算します。

7 各種契約書の締結

系統連系にあたり、以下の契約書を締結いたします。

- ・ 発電設備系統連系サービス契約書
- ・ 給電運用申合せ書  
(以下、必要に応じ)
- ・ 電力需給契約書（当社からの電力供給に関する契約書）
- ・ 電力受給契約書（当社への電力供給に関する契約書）

※ 当社への電力供給に際し、電力受給契約書を締結しない場合は、買取開始日や買取単価等のご契約内容を記載した「電力受給契約のご案内」を当社から事業者へ送付いたします。

## 8 接続契約の解除

- 以下の場合、当社は接続契約を解除する場合があります。
  - ・ 再エネ特措法による設備認定がその効力を失った場合
  - ・ 「系統連系に係る契約のご案内」に記載の支払期日までに工事費負担金の入金がない場合
  - ・ 特段の理由なく、受給開始希望日を経過してもなお当社への供給を開始しない場合
- 接続契約の解除後、当社系統への連系を希望される場合は、再度「1 接続検討申込」から手続を行っていただきます。

## V 離島における連系

- 本土と連系していない離島については、発電設備の出力変動対策を実施していただく場合がありますので、あらかじめ別紙1「離島における風力・太陽光発電設備の連系について」をご確認のうえ、お申込み下さい。

## VI 電力広域的運営推進機関へのお申込みについて

- 発電設備出力が1万kW以上の発電設備については、お申込み先を電力広域的運営推進機関（以下、「広域機関」といいます。）もしくは当社のどちらにするか選択が可能となります。
- 広域機関にお申込みされた場合、広域機関より当社に対し技術検討依頼があり、当社が検討した結果を広域機関より回答いたします。

## VII その他

- 接続検討申込から接続契約申込の間に、申込者が別会社に権利・義務の承継を予定している場合には、予め、事業承継前後の事業者の捺印した書面にて申告していただきます。

## 問 い 合 わ せ 先

### ① 接続検討申込前の受付全般に関するお問い合わせ

名 称	問い合わせ先
九州電力株式会社 管轄営業所 営業担当 G	以下の弊社ホームページ参照 <a href="http://www.kyuden.co.jp/company_outline_index_eigyosyo.html">http://www.kyuden.co.jp/company_outline_index_eigyosyo.html</a> トップページから「企業情報」→「会社概要」→「営業所お問い合わせ一覧」

### ② 接続検討申込以降の受付全般に関するお問い合わせ

名 称	問い合わせ先
九州電力株式会社 お客さま本部 電力購入グループ (太陽光受付窓口)	〒810-8720 福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号 電 話：092-761-3031 (代表)

### ③ 技術的な項目に関するお問い合わせ (特別高圧連系)


名 称	問い合わせ先
九州電力株式会社 北九州電力センター 計画管理グループ	〒802-8521 北九州市小倉北区米町二丁目3番1号 電 話：093-531-1195 (代表)
九州電力株式会社 福岡電力センター 計画管理グループ	〒810-0004 福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号 電 話：092-761-6381 (代表)
九州電力株式会社 佐賀電力センター 計画管理グループ	〒840-0804 佐賀市神野東二丁目3番6号 電 話：0952-33-1121 (代表)
九州電力株式会社 長崎電力センター 計画管理グループ	〒852-8509 長崎市城山町3番19号 電 話：095-864-1808 (代表)
九州電力株式会社 大分電力センター 計画管理グループ	〒870-0026 大分市金池町二丁目3番4号 電 話：097-536-4150 (代表)
九州電力株式会社 熊本電力センター 計画管理グループ	〒862-0951 熊本市上水前寺一丁目6番36号 電 話：096-386-2500 (代表)
九州電力株式会社 宮崎電力センター 計画管理グループ	〒880-8544 宮崎市橘通西四丁目2番23号 電 話：0985-24-2141 (代表)
九州電力株式会社 鹿児島電力センター 計画管理グループ	〒890-8558 鹿児島市与次郎二丁目6番16号 電 話：099-253-1051 (代表)

### ④ 技術的な項目に関するお問い合わせ (高圧連系)

名 称	問い合わせ先
九州電力株式会社 管轄営業所 配電関係 G (連系担当)	以下の弊社ホームページ参照 <a href="http://www.kyuden.co.jp/company_outline_index_eigyosyo.html">http://www.kyuden.co.jp/company_outline_index_eigyosyo.html</a> トップページから「企業情報」→「会社概要」→「営業所お問い合わせ一覧」

(参考) 手続きフロー

系統連系に必要な手続きの大まかな流れは次のとおりです。

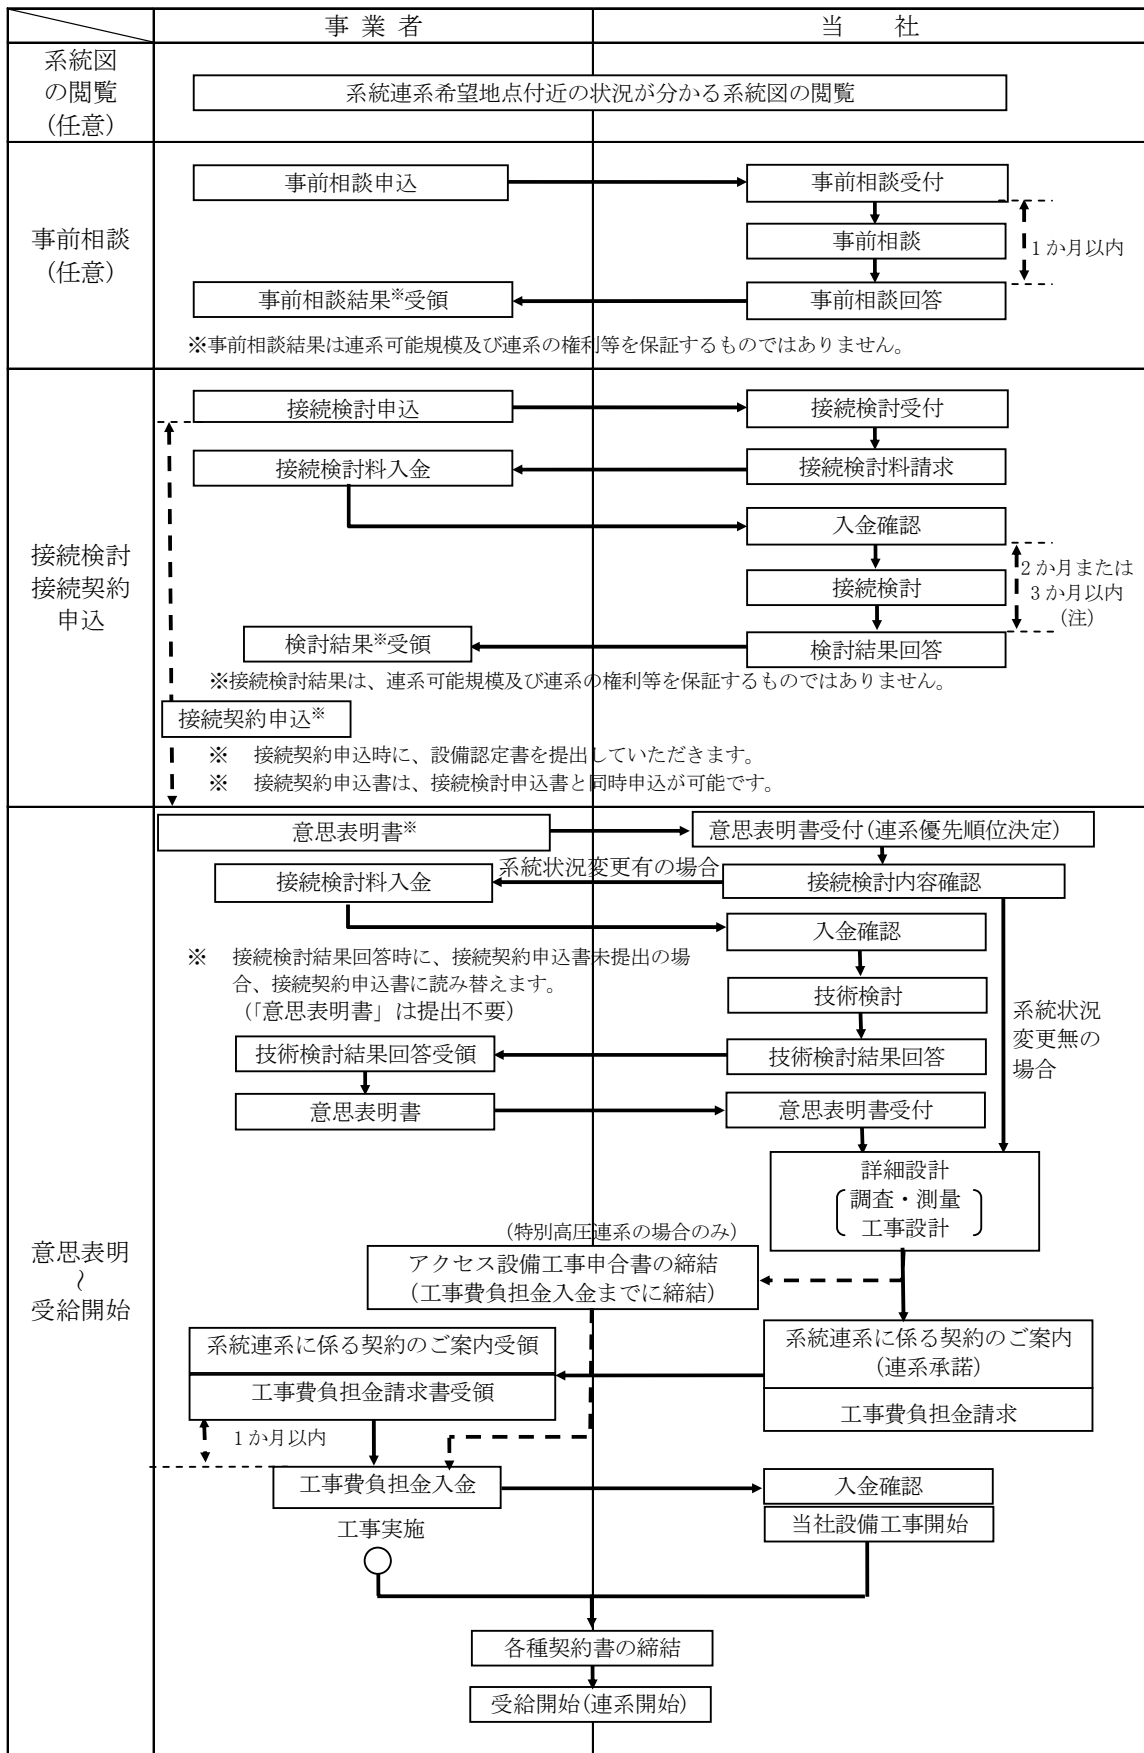

(注) 接続検討は、接続検討料の入金を確認し、かつ、接続検討に必要な申込書類が全て揃った後に開始し、接続検討結果は、原則として検討終了後すみやかにかつ高圧連系で逆変換装置を用いている太陽光発電のうち発電機出力が 500kW 未満の場合は 2 か月以内、その他の場合は 3 か月以内にお知らせします。